


中廊下の排煙

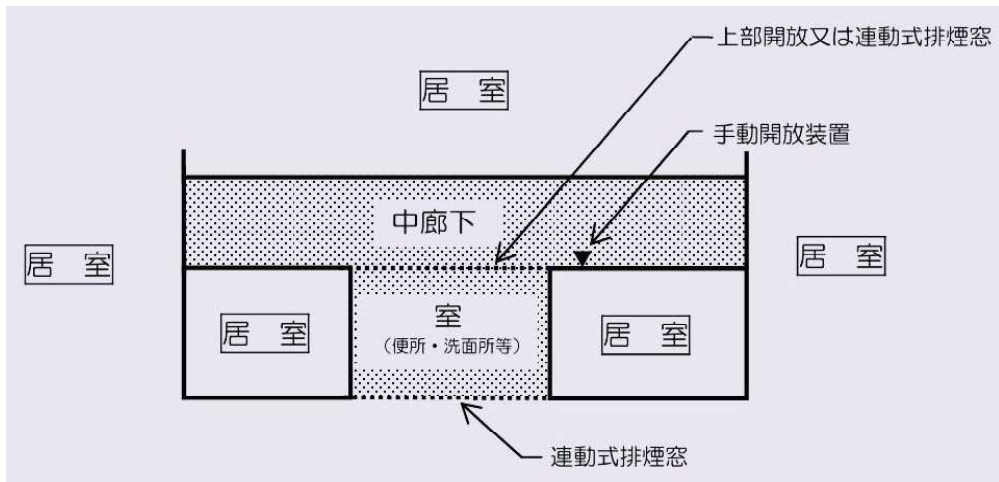

建築基準法関係の解説及び運用(北九州市)より

- ①火災の恐れのない便所・洗面所等の室で、中廊下との間の天井面に建具・垂れ壁・ガラリ等の区画がない(上部開放)、又は**連動式排煙窓**の設置があれば、【中廊下+室】で排煙計算をしてよい。
- ②**手動開放装置**を設置する場所は、廊下内とする。